OSPEDALE

CORPO A - DEGENZE | CORPO B - BLOCCO OPERATORIO | CORPO C - BLOCCO DEA

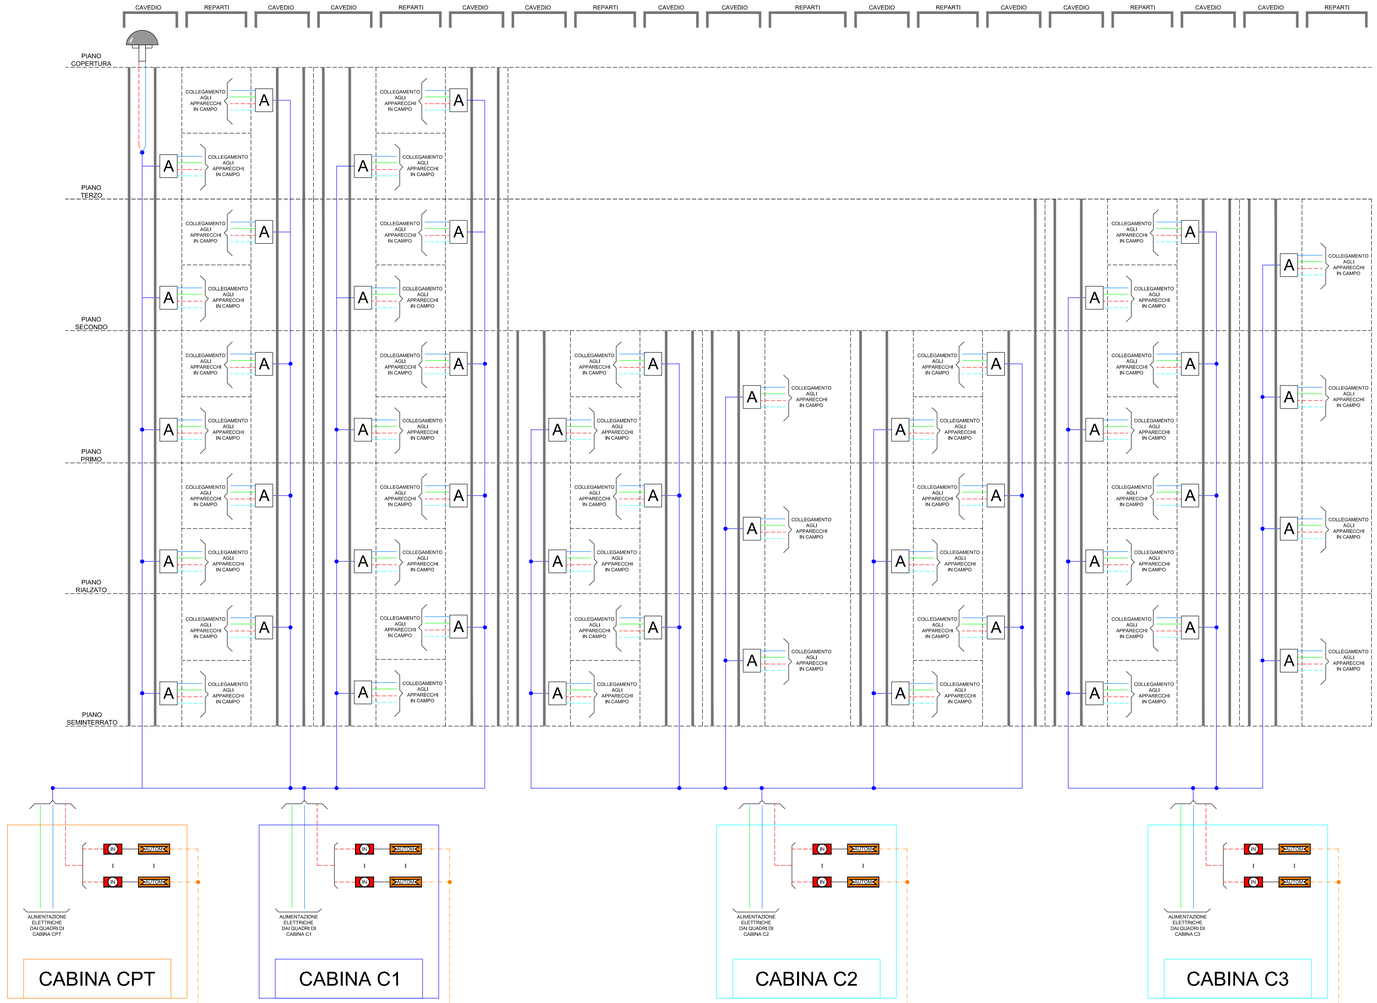

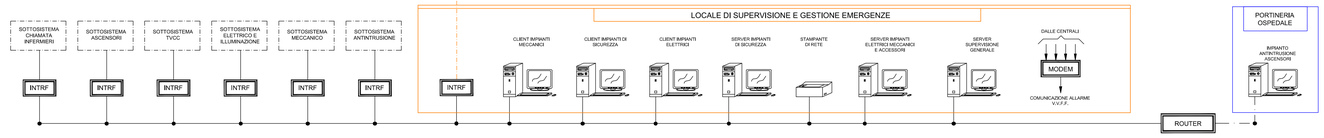

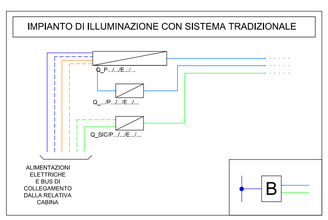

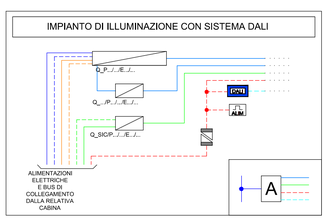

LEGENDA DEI SIMBOLI

- TERTALETTO
- n. INTERRUTTORI 10A - 250V
- n. PULSANTI 10A - 250V
- PUNTO COMANDO TENDE MOTORIZZATE
- PANNELLO COMANDO PER SALA OPERATORIA IN ACCIAIO INOX DA INCASSO A COMANDI COMPLETO DI EVENTUALI MODULI DI INGRESSO DEL SISTEMA DI GESTIONE LUCE CON PROTOCOLLO DALI
  - n. 2 COMANDI SCIALITICHE
  - n. 2 COMANDI CICLO/DISC CONTINUO/CENNI (STANTI/STOP E RESET) (VEDI TAVOLA P&I)
  - 1 RIPETITORE ALLARME CONTROLLO ISOLAMENTO (VEDI TAVOLA P&I)
- PANNELLO COMANDI IN PVC DA INCASSO COMPLETO DI EVENTUALI MODULI DI INGRESSO DEL SISTEMA DI GESTIONE LUCE CON PROTOCOLLO DALI
- REATTORE ELETTRONICO
- REATTORE DIGITALE DIMMERABILE PER ILLUMINAZIONE NORMALE
- REATTORE ELETTRONICO PER APPARECCHIO DEDICATO AD ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
- REATTORE ELETTRONICO PER APPARECCHIO DEDICATO A SEGNALETICA DI SICUREZZA
- REATTORE DIGITALE DIMMERABILE PER ILLUMINAZIONE GENERALE E DI SICUREZZA.
- ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI PER APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED DEDICATO ALL'ILLUMINAZIONE NOTTURNA DELLE DEGENZE E ALIMENTATO DA RETE SERVIZIO DI SICUREZZA
- INTERFACCIA PER COLLEGAMENTO TRA APPARECCHIATURA DI AUTOMAZIONE E BUS
- APPARECCHIATURA DI AUTOMAZIONE PER IL COMANDO DELLA LUCE ARTIFICIALE E DELLE SERRANDE IN FUNZIONE DELLA LUCE DIURNA
- RILEVATORE DI LUCE DIURNA (ELEMENTO)
- MODULO PER IL COMANDO FINO A n.3 LINEE PER 64 ALIMENTATORI ELETTRONICI DIMMERABILI (DALI) CIASCUNA E ALIMENTAZIONE DSI BUS
- MODULO ACCOPPIATORE TRA LINEA BUS PRINCIPALE E LINEA BUS SECONDARIA, CON SEPARAZIONE GALVANICA TRA LE SETTORE COMPLETO DI SCHERMATURA DI MONTAGGIO PER LINEA BUS
- ALIMENTATORE LINEA BUS
- MODULO PER INGRESSO COMANDI A PULSANTI/INTERRUTTORE
- MODULO COMANDO SERRANDE MOTORIZZATE
- SERRANDE MOTORIZZATE
- APPARECCHIATURA DI COMANDO APPARECCHI ILLUMINANTI
- SENSORE DI LUMINOSITÀ/PRESENZA, PERSONE
- LINEA BT
- LINEA BUS COMANDI
- LINEA BUS PRINCIPALE
- LINEA 5S
- LINEA BUS DALI
- QUADRO ELETTRICO

NOTE

G=REATTORE PER APPARECCHIO ILLUMINANTE DEDICATO ALL' ILLUMINAZIONE GENERALE
L=REATTORE PER APPARECCHIO ILLUMINANTE DEDICATO ALL' ILLUMINAZIONE DI LETTURA
V=REATTORE PER APPARECCHIO ILLUMINANTE DEDICATO ALL' ILLUMINAZIONE DI VISITA

AL MANCARE DELLA REGOLAZIONE DEL BUS DALI TUTTI I REATTORI DIGITALI SI DOVRANNO IMPOSTARE IN POSIZIONE "ON" E AL 100% DELLA REGOLAZIONE DEL FLUSSO, CON FUNZIONE DI TIPO A SICUREZZA POSITIVA, PER CONSENTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.

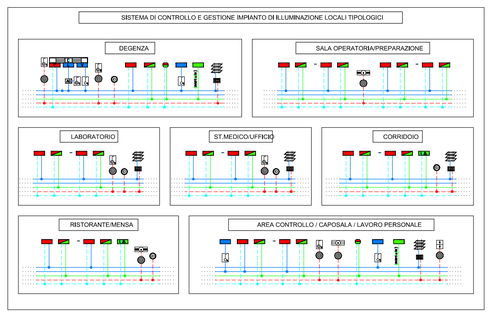

PIANTA CHIAVE

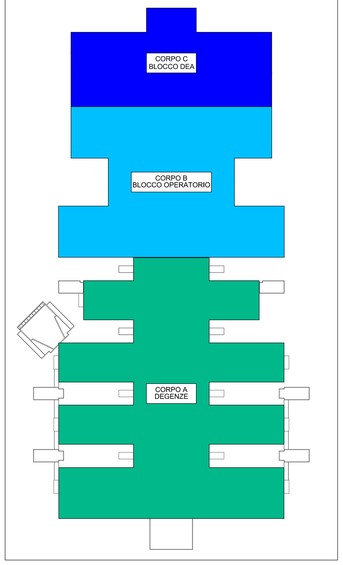

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Taranto

PROGETTO PRELIMINARE

ELABORATO: PL - DS - E - 110

SCHEMA A BLOCCHI
SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO LUCI

REV.: 01

SCALA:

ESEGUITO: **APPROVATO:** **DATA: maggio 2014**

PROGETTAZIONE:
AREA GESTIONE TECNICA ASL TA

Ing. Nicola Sansolini

Ing. Armida Traversa

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Paolo Moschettini